KFP-CF8-10

Conventional Fire Panel - 8 Zone - Italian

Overzicht

Het Paneel

Opties

Het paneel ondersteunt 2 types optionele relaiskaarten, één met 4 standaard relais en één met 4 bewaakte relais. Met deze kaarten kan het paneel worden uitgebreid tot 8 extra uitgangen.

Goedkeuringen & Toelatingen

De productlijn beschikt over de volgende erkenning:

- EN54:2, EN54:4 en CE keuring
- CPD gecertificeerd
- NEN2535, NBNS21-100 en BS5839-1 conform
- DBI, CNBOP en Tsjechisch kruisverwijzing

- WEEE conform
- RoHS conform

Type class condities: 3K5 van IEC 60721-3-3



Details

- Modern, elegant design
- Gemakkelijk verwijderbare onderdelen voor snelle en propere installatie
- Standaard regionale configuratiemodes
- Normale & actieve eindelijns- zone ondersteuning
- Gesuperviseerde waarschuwings- en evacuatie-uitgangen
- EN54 conforme pontentiaal vrije brand en fout relais
- Klasse wijziging, dag/nacht & afstandreset faciliteiten
- 24VDC hulpvoedingsuitgang met reset ondersteuning
- Standaard ondersteuning van speciale functies zoals: - EN54 conforme gebruikersniveau's - gemixte zones - volledige front panel diagnose - one-man walk test - gesynchroniseerde sirenes en/of flitsen - gesuperviseerde waarschuwings- en evactuatie-uitgangen - CleanMe™
- Optioneel standaard & gesuperviseerd relais uitgangsprinten

KFP-CF8-10

Conventional Fire Panel - 8 Zone - Italian

Technische specificaties

General

Maximum system capacity (device count)	up to 2048
Network size (nodes)	up to 8

Electrical

Power supply type	VAC

Loop

Maximum loop capacity	8

Zone

Maximum zone capacity	up to 8

Input

Input quantity	2

Physical


Form factor	Medium
Colour	Pure white (RAL 9010)
Mounting type	Surface mount

Environmental

Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-4

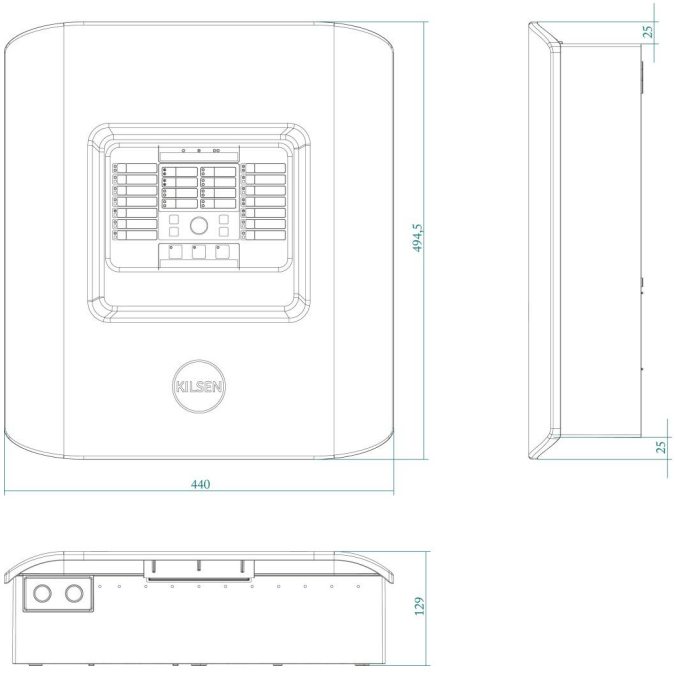

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57